

19. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.



20. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта, вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - х моменту пуска ладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

21. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. Заправка топливом агрегатов на крыше должна проводиться в специальном месте, обеспеченном 2 огнетушителями и ящиком с песком.

22. Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

23. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутылки, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также азрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

24. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

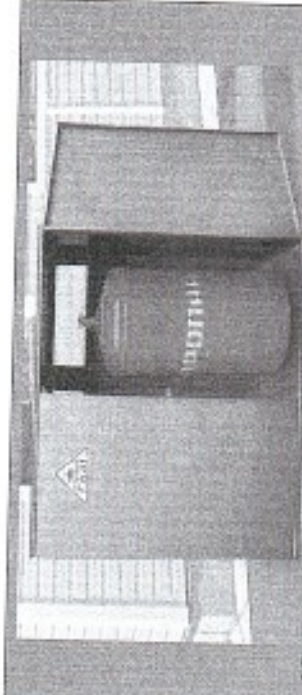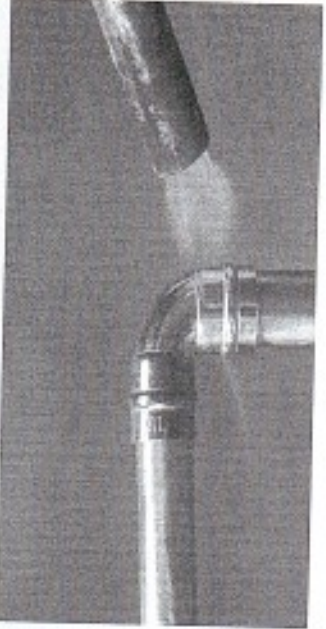

25. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутылки, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также азрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

26. При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов.

27. При использовании газовых приборов запрещается:

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

28. Запрещается производство работ внутри помещений стройплощадки с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительными работами, связанными с применением открытого огня.

29. Запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

30. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожароопасными и пожароопасными веществами и материалами.

31. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях.



Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях Республики Башкортостан»

ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ, по порядку содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей, по хранению и транспортировке пожаровзрывоопасных веществ, периодически открытого огня, периодически уборки горючих отходов на стройплощадках



Если Вы стали очевидцем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану!

Телефон: 01 или 112 (с сотового телефона)