



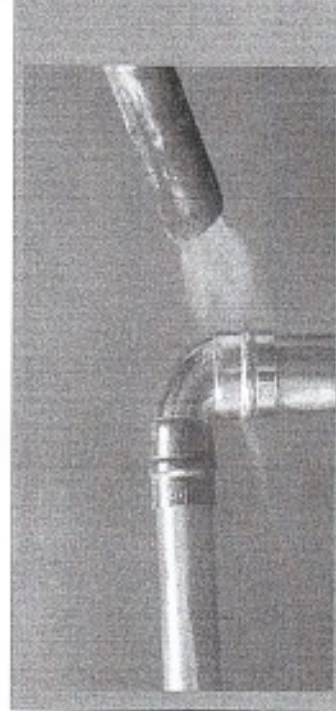


1. Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов временно с другими строительными-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).
2. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.
3. При проведении огневых работ запрещается:
  - а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;
  - б) производить огневые работы на свежоокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
  - в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
  - г) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения.
4. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
5. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания.
6. Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.
7. При строительстве объекта в 3 этажа и более применяются инвентарные металлические строительные леса.

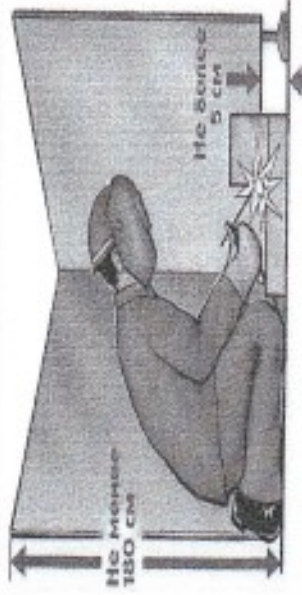

8. На проведение огневых работ (отечевой разоргов битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электротрезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, пазельные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.

9. Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы.
10. Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздушнонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздушнонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.
11. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.
12. Строительные леса и опалубка должны выполняться из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

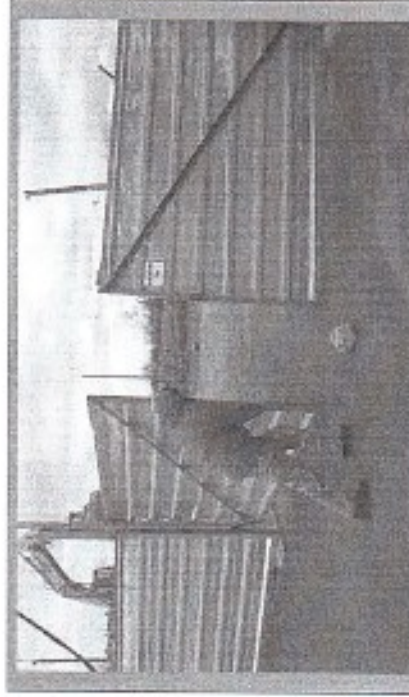

13. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.
14. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов должно составлять не менее 24 метров.
15. При наличии горючих материалов на объекте принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). Промы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими материалами.
16. Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.
17. Работы по огнезащите металлоконструкций должны проводиться одновременно с возведением объекта.
18. Запрещается использование строительных элементов для проживания людей.
19. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.